




Przeciwpożarowe klapy rewizyjne

6.46.00

z płyt gipsowych RIGIPS GLASROC F (Ridurit)

Dane techniczne

6.46.00

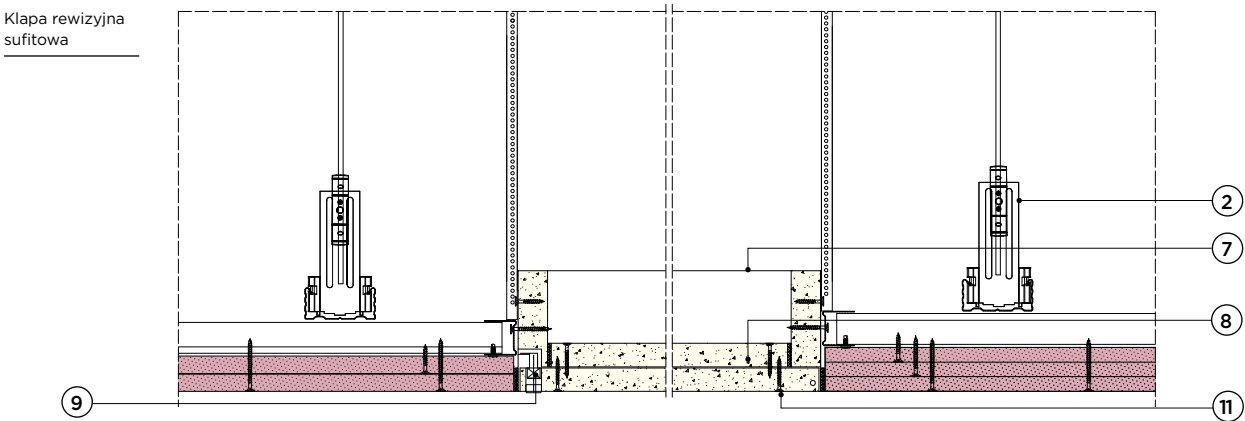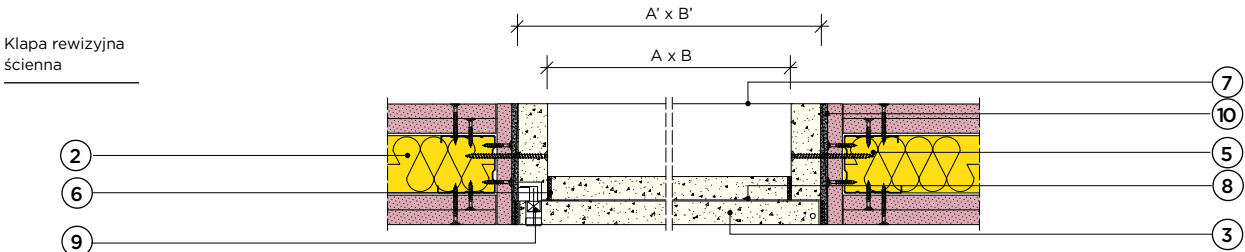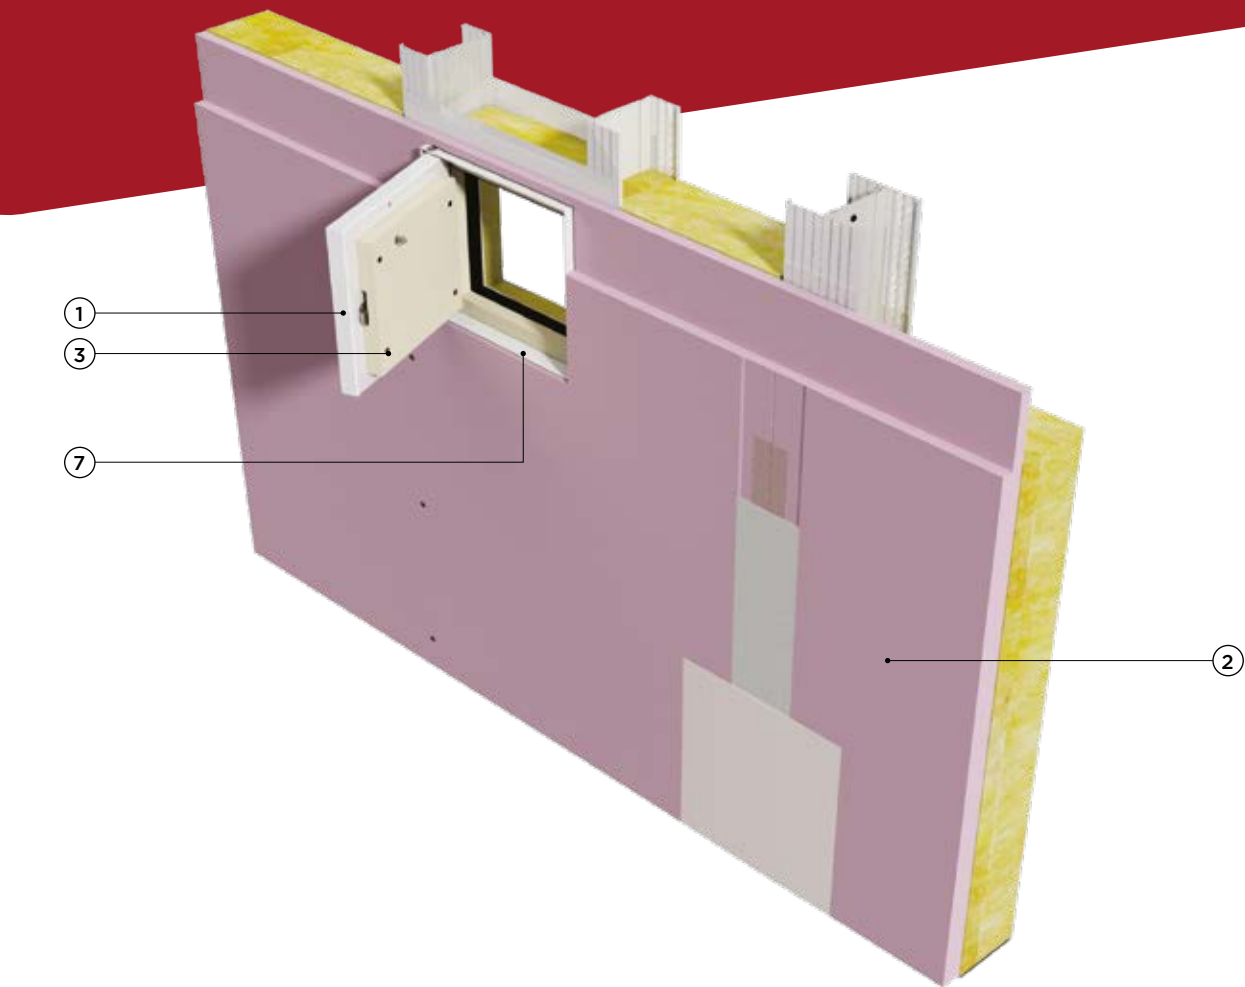

- 

Klasa odporności ogniowej
EI 30, EI 60, EI120
- 

Maksymalny wymiar otworu
w świetle drzwiczek
AxB = 800x800
- 

Masa klap
M od 15 kg
- 

Grubość G od 80 mm
- 

Maksymalny wymiar zew.
A'x B' = 885x885
- 

Klasyfikacja ogniowa
LBO-088-KZ/21

Typ**)		Klasa odporności ogniowej EN*)	Podstawowe wymiary		
			Wymiary otworu w świetle drzwiczek A x B [mm]	Wymiary zewnętrzne A' x B' [mm]	Minimalna grubość klapy G [mm]
Klapy rewizyjne ścienne	5.46.02	EI 30 ¹⁾	200x200	248x248	70
			250x250	298x298	
			300x300	348x348	
			400x400	448x448	
			500x500	548x548	
			600x600	648x648	
	5.46.03	EI 60 ¹⁾	800x800	848x848	70
			200x200	258x258	
			250x250	308x308	
			300x300	358x358	
			400x400	458x458	
			500x500	558x558	
	5.46.04	EI 120 ¹⁾	600x600	658x658	80
			800x800	858x858	
			200x200	288x288	
			250x250	338x338	
			300x300	388x388	
			400x400	488x488	
Klapy rewizyjne sufitowe****)	5.46.021	EI 30 ¹⁾	500x500	588x588	70
			600x600	688x688	
			800x800	888x888	
			200x200	248x248	
			250x250	298x298	
			300x300	348x348	
	5.46.031	EI 60 ¹⁾	400x400	448x448	70
			500x500	548x548	
			600x600	648x648	
			800x800	848x848	
			200x200	258x258	
			250x250	308x308	
	5.46.041	EI 120 ¹⁾	300x300	358x358	80
			400x400	458x458	
			500x500	558x558	
			600x600	658x658	
			800x800	858x858	
			200x200	288x288	

1) Klasyfikacja ogniowa LBO-088-KZ/21.
*) EN - klasa odporności ogniowej wg normy PN-EN 13501-2.
**) Typ klapy wg działu Szczegóły.
****) Do stosowania w sufitach podwieszanych.
Inne wymiary na zapytanie (max. 800x800 mm).

Zapotrzebowanie materiałowe

Nr	Materiał
1	Przeciwpożarowa klapa rewizyjna
2	Lekka ściana działowa, ściana szybu lub sufit podwieszany
3	Płyta gipsowa RIGIPS GLASROC F (Ridurit)
4	Blachowkręty ø3,9x45 mm co 250 mm
5	Blachowkręty ø3,9x55 mm co 100 mmm
6	Uszczelka pęczniująca 2x20 mm
7	Ościeżnica z blachy ocynk d = 2 mm
8	Rama drzwiczek z blachy ocynk d = 2 mm
9	Zamek
10	Masa szpachlowa VARIO + pianka montażowa ognioodporna
11	Wkręty ø4x30 mm

Materiały nieopisane na rysunkach: 4