
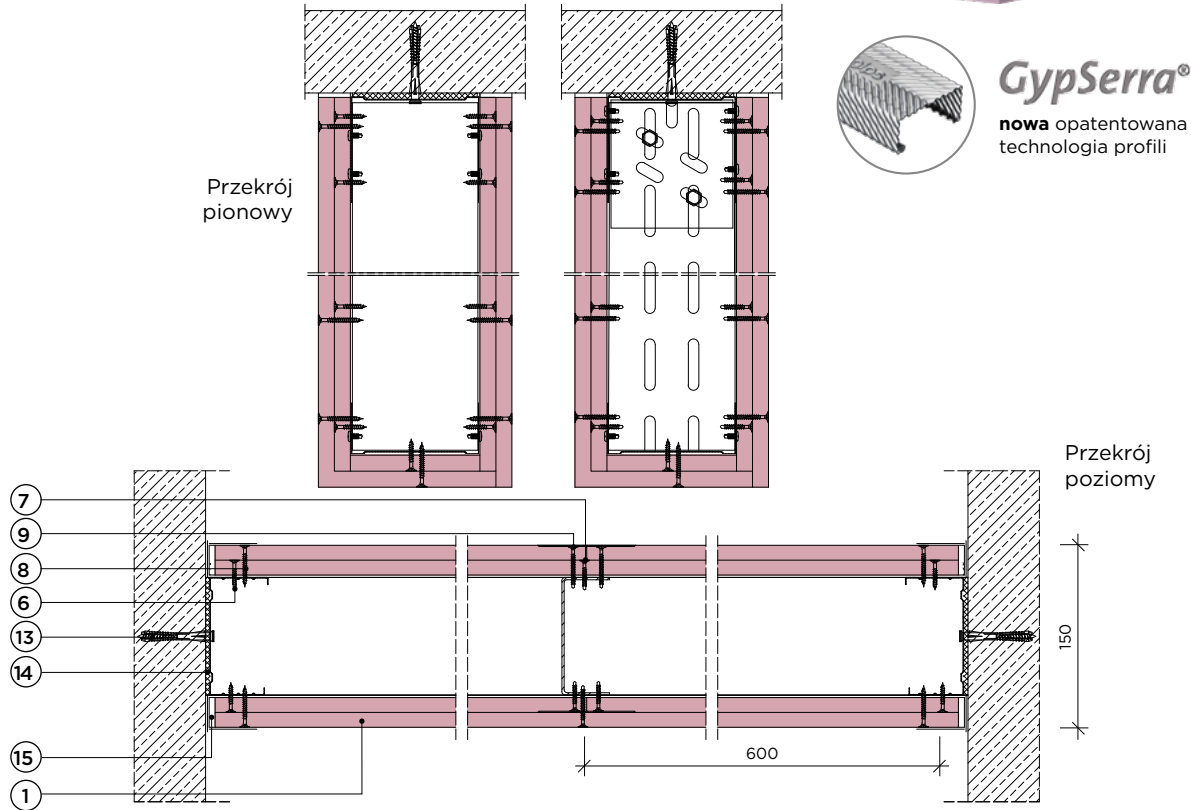


8.40.12 Blenda

na konstrukcji z profili CW 100 naprzemiennie z UA 100  
z podwójnym poszyciem płytą gipsowo-kartonową  
RIGIPS PRO gr. 12,5 mm

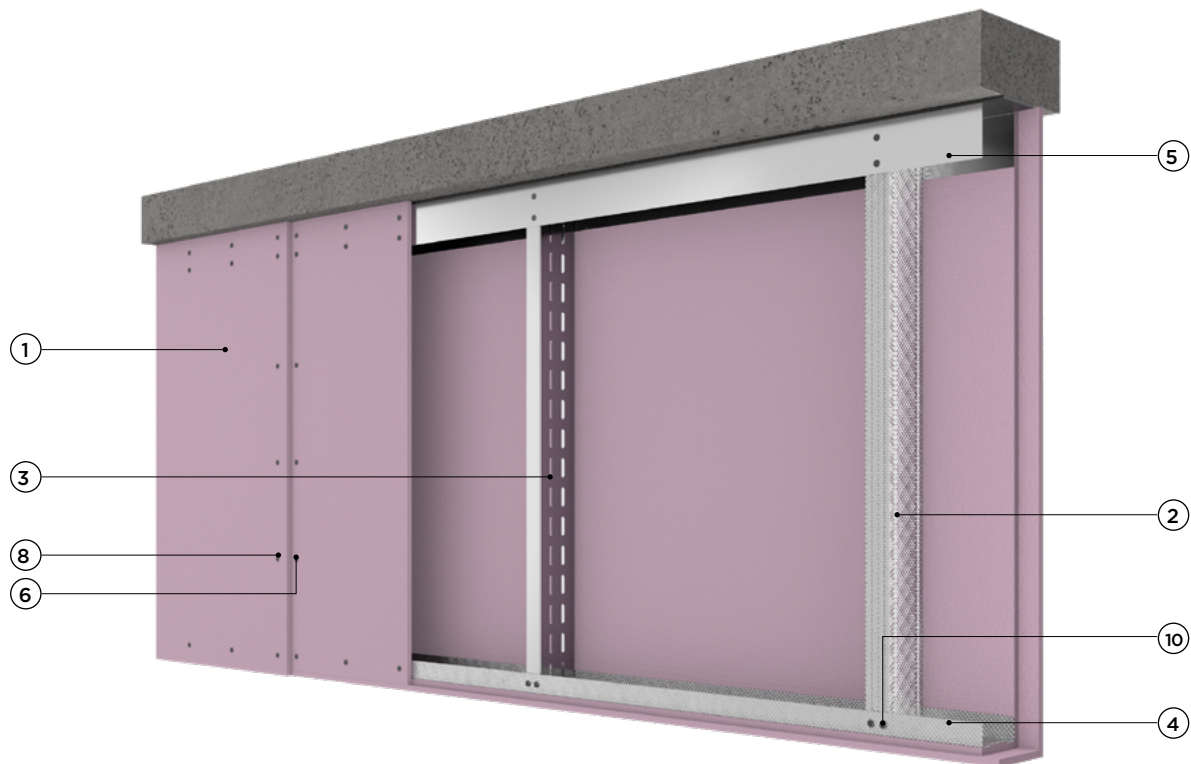

Maksymalna wysokość  
H = 1750 mm

Grubość G = 150 mm

Masa M = 51 kg/m²

Opinia techniczna  
ITB 00785/21/R418NZK



Dane techniczne

| Parametry techniczne              |         |         | Podstawowe elementy konstrukcji  |                                                    |                                                     |                             |
|-----------------------------------|---------|---------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
| Wysokość maksymalna <sup>*)</sup> | Masa    | Grubość | Rozstaw profili pionowych RIGIPS | Konstrukcja z profili RIGIPS                       | Poszycie płytami gipsowo-kartonowymi RIGIPS PRO     | Wypełnienie wełną mineralną |
| H                                 | M       | G       |                                  |                                                    |                                                     |                             |
| [mm]                              | [kg/m²] | [mm]    | [mm]                             |                                                    |                                                     |                             |
| 1750                              | 51      | 150     | 600                              | CW 100 Ultrastil®/GypSerra® naprzemiennie z UA 100 | Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 2x12,5 mm | niewymagane <sup>**)</sup>  |

<sup>\*)</sup> Dopuszczalna maksymalna wysokość wg Opinii Technicznej ITB nr 00785/21/R418NZK.  
<sup>\*\*)</sup> Wypełnienie wełną mineralną szklaną o gęstości ≤ 16 kg/m³ zalecane ze względu na izolacyjność akustyczną przegrody.

UWAGA: Konstrukcja blendy powinna być przeanalizowana indywidualnie w zależności od miejsca jej wbudowania. Blenda nie może stanowić podkonstrukcji dla innych elementów. Blenda o wysokości powyżej 1000 mm powinna uwzględniać oddziaływanie sił poziomych i powinna być rozpatrzona pod kątem zastosowania zastrzałów.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1 m²

| Nr | Materiał                                                                                                             | Zużycie    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ①  | Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO™) Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12.5 mm                            | 4,20 m²    |
| ②  | Profil RIGIPS CW 100 Ultrastil®/GypSerra®                                                                            | 0,90 m     |
| ③  | Profil RIGIPS UA 100                                                                                                 | 0,90 m     |
| ④  | Profil dolny RIGIPS UW 100 Ultrastil®/GypSerra®                                                                      | 0,80 m     |
| ⑤  | Profil górny RIGIPS specjalny UW 100/80, 100/100, 100/120, 100/140 lub 100/180                                       | 0,80 m     |
| ⑥  | Wkręt RIGIPS TN 25 co 750 mm                                                                                         | 6,00 szt.  |
| ⑦  | Wkręt RIGIPS TB 25 co 750 mm                                                                                         | 6,00 szt.  |
| ⑧  | Wkręt RIGIPS TN 35 co 250 mm                                                                                         | 13,00 szt. |
| ⑨  | Wkręt RIGIPS TB 35 co 250 mm                                                                                         | 13,00 szt. |
| ⑩  | Wkręt RIGIPS "Pchełka" 3,9x11 mm                                                                                     | 16,00 szt. |
| ⑪  | Kątownik do profilu UA                                                                                               | 0,40 szt.  |
| ⑫  | Śruba M8 z podkładką i nakrętką                                                                                      | 0,80 szt.  |
| ⑬  | Stalowe elementy mocujące: kołki, dyble                                                                              | 1,80 szt.  |
| ⑭  | Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 95 mm                                                                     | 0,90 m     |
| ⑮  | Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER                                        | 1,00 kg    |
| ⑯  | Taśma spoinowa RIGIPS                                                                                                | 2,80 m     |
| ⑰  | Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER | 0,20 kg    |
| ⑱  | Wełna mineralna szklana ISOVER Aku-Płyta/Akuplat+ - w razie potrzeby                                                 | 1,00 m²    |

Oszacowanie zapotrzebowania materiałowego przyjęto dla maksymalnej wysokości zabudowy. Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów.

Materiały nieopisane na rysunkach: ⑪ ⑫ ⑯ ⑰ ⑱