


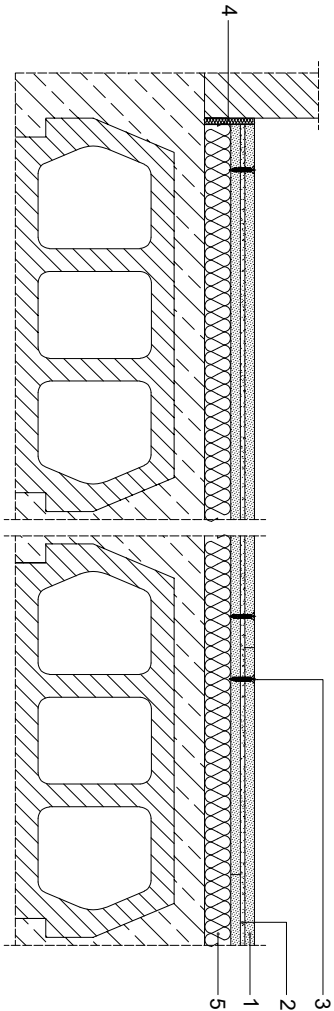

- 1) Klasa odporności ogniowej zgodnie z Klasyfikacją Odporności Ogniowej (nr 00756/21/IRA37)NZP. Klasa odporności ogniowej obowiązującej również dla stropów bez warstwy wełny mineralnej.
- 2) Maksymalne obciążenie użytkowe zgodnie z Opinią Techniczną nr 0078522/R462N2K. Dla wyższych obciążeń podłogi, warstwy systemu dobrane indywidualnie przez Doradców Technicznych.
- *) Klasa odporności ogniowej wg normy PN-EN 13501-1-2.
- EN - klasa odporności ogniowej przy działaniu ognia od góry (w układzie podłazi podłogowy - strop) następujących stropów:
- Jako zabezpieczenie ogniodochronne przy działaniu ognia od góry (w układzie podłazi podłogowy - strop) następujących stropów:
- wszelkiego rodzaju stropów żelbetonowych prefabrykowanych, zaprojektowanych zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi;
- gęstożebrowych, ceramicznych oraz z betonu zwykłego i lekkiego;
- stropów żelbetonowych typu "Tiglar".
- *) Bez uwzględnienia grubości wełny szklanej ISOVER.
- **) Bez uwzględnienia masy wełny szklanej ISOVER.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1 m²

Nr	Materiał	Zużycie
1	Płyta RIGIPS Duraline Podłoga gr. 12,5 mm	2,0 m ²
2	Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	2,0 kg
3	Wkręt RIGIPS "płyta-płyta" lub RIGIPS Rigidur ^{*)}	16,0 szt.
4	Przekładka dyfuzyjna np. weber.floor 4960 lub ISOVER TDPT o gr. 15 mm ^{**)}	- ^{***)} m
5	Wełna szklana ISOVER Deska Dachowa	1,0 m ²
6	Izolacja pozioma układana na stropie np. ISOVER Stopair 1104 - w razie potrzeby	1,1 m ²
7	Preparaty gruntujące RIGIPS Rikombi Grund, weber.prim kwarc lub weber.FG212 (do zagruntowania płyty) - w razie potrzeby	0,2 kg

^{*)} Długość wkrętów powinna być dobrana tak, aby nie przymocowały płyty do podłoża.

^{**)} W przypadku stropów o odporności ogniowej, zaleca się stosowanie jako dyfuzję obwodową wełny mineralnej ISOVER TDPT o gr. 15 mm; mocowaną do ścian.

^{***)} Zależnie od wymiarów pomieszczenia.

Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów.

Materiały nieopisane na rysunkach:                

Parametry techniczne				Podstawowe elementy konstrukcji				
Klasa odporności ogniowej EN ¹⁾	Grubość zabudowy ²⁾	Masa zabudowy ^{2*)}	Maksymalne obciążenie użytkowe		Warstwa uzupełniająca ułożona pod płytami podłogowymi RIGIPS	Rodzaj płyt podłogowych RIGIPS ³⁾	Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS	Maksymalny rozstaw wkrętów RIGIPS
	G	M	q	Q				
[minuty]	[mm]	[kg/m ²]	[kN/m ²]	[kN]				
REI 60 ¹⁾	30	32	2,0 ²⁾	2,0 ²⁾	Wełna szklana ISOVER Deska Dachowa	Duraline Podłoga typ DFR1EH1 gr. 2 x 12,5 mm	VARIO Premium Light Q1 Zaczyna, SUPER	Wkręty RIGIPS "płyta-płyta" lub RIGIPS Rigidur w rozstawie maks. 200 mm wzdłuż krawędzi oraz na środku płyt
			3,0 ²⁾	3,0 ²⁾				



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Suchy jastroszyn RIGIPS Duraline 7.10.01 DURA - układ na podłożu betonowym		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:10	7.10.01 DURA	